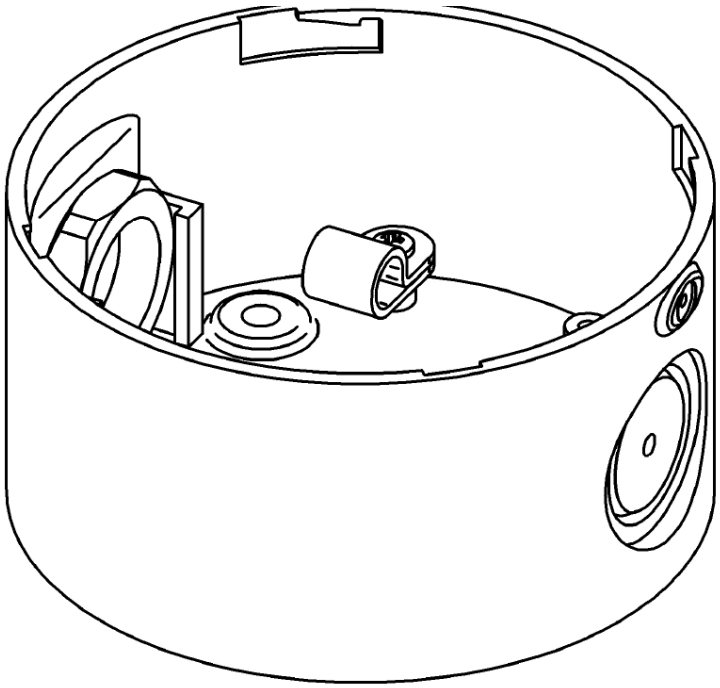
GROTHE | ZÁKLADNE SIGNALIZAČNÝCH ZOSTÁV

BMT 8994

Základňový modul BMT · 90–240 V AC

SLOVENSKÝ NÁVOD





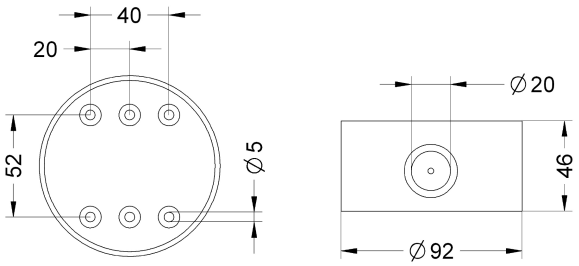
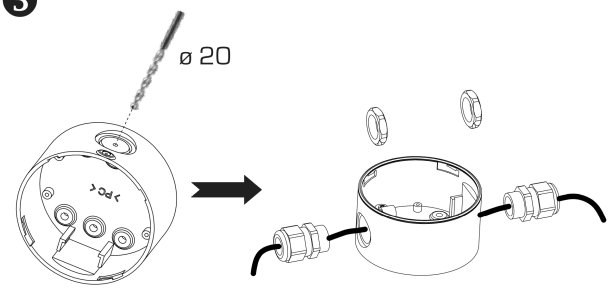
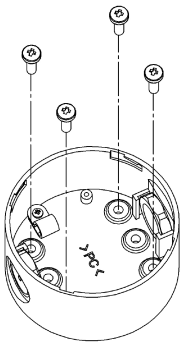
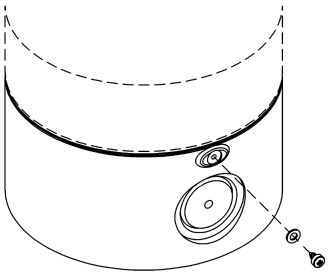
BMT 8994 je súčasťou modulárnej signalizačnej zostavy Grothe. Použite iba napájanie uvedené pre tento variant a kompatibilné komponenty zobrazené v montážnej schéme.

Pred otvorením zariadenia odpojte napájanie. Inštaláciu smie vykonať iba kvalifikovaný elektrotechnik.

Montážne kroky

Postup podľa schémy výrobcu

Schéma zobrazuje príslušný typ základne a poradie montážnych úkonov. Podľa vyhotovenia sa líši prístup ku káblu, spôsob upevnenia aj nasadenie krytu. Použite rozmerový výkres pre presné vyznačenie otvorov.

BMT 8912 - BMT 8992 *12÷24V DC/AC*	*BMT 8914 - BMT 8994* *90÷240V AC*	
❶ 	❶ 	❷ 
❸ 	❹ 	❺ 

Technické údaje a bezpečnosť

Údaje pre tento variant

Parameter	BMT 8994
Typ	Základňový modul BMT
Napájanie	90–240 V AC
Krytie podľa výrobcu	IP65
Rozmery podľa výkresu	Ø 92 mm; výška 46 mm; káblový vstup Ø 20 mm

Bezpečnostné pokyny

Pred otvorením zariadenia odpojte napájanie. Elektrické pripojenie a montáž musí vykonať kvalifikovaný elektrotechnik v súlade s miestnymi predpismi. Napájacie napätie skontrolujte na označení konkrétnej základne; nezameňte nízkonapäťový variant 12–24 V AC/DC so sieťovým variantom 90–240 V AC.

Uzatvorenie zostavy

Po montáži skontrolujte vedenie káblov a správne dosadnutie krytu. Výrobca výslovne požaduje zaistiť výrobok dodanou skrutkou a podložkou, aby sa zabránilo nežiaducemu otvoreniu. Krytie IP65 je zachované pri správne uzavretom zariadení a správne zhotovenom káblovom vstupe.

Výrobca a distribútor

Grothe GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko · www.grothe.de
Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – o. z., Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava · +421 2 536 311 42 · info@urmet.sk · www.urmet.sk